
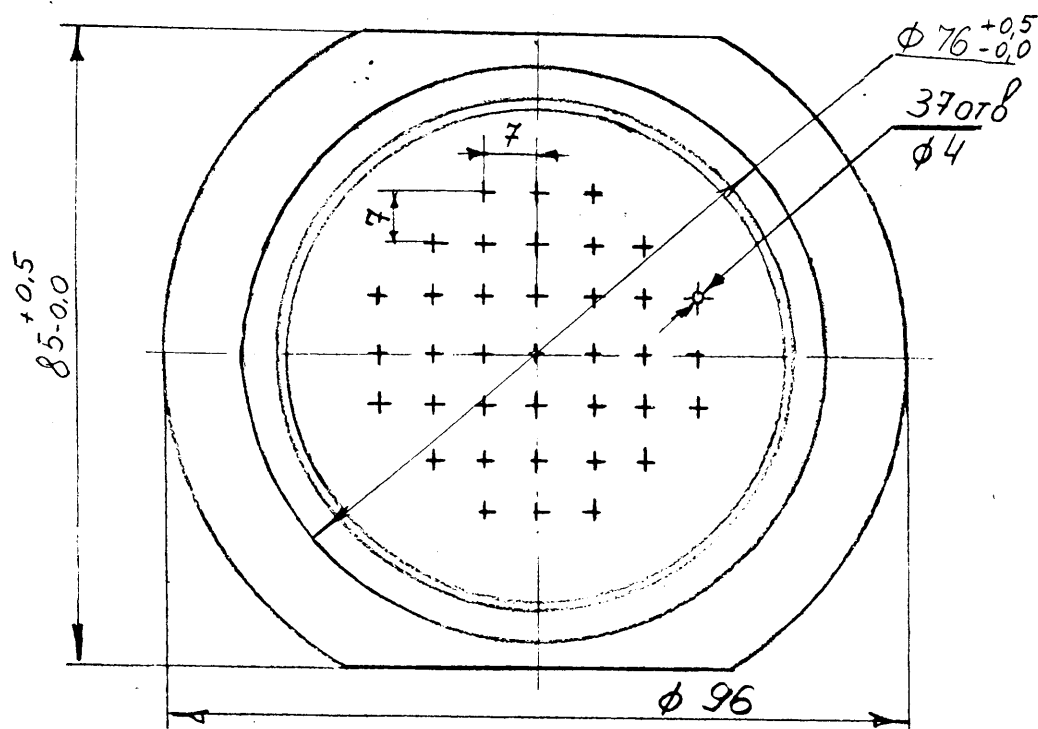


25 ✓ (✓)

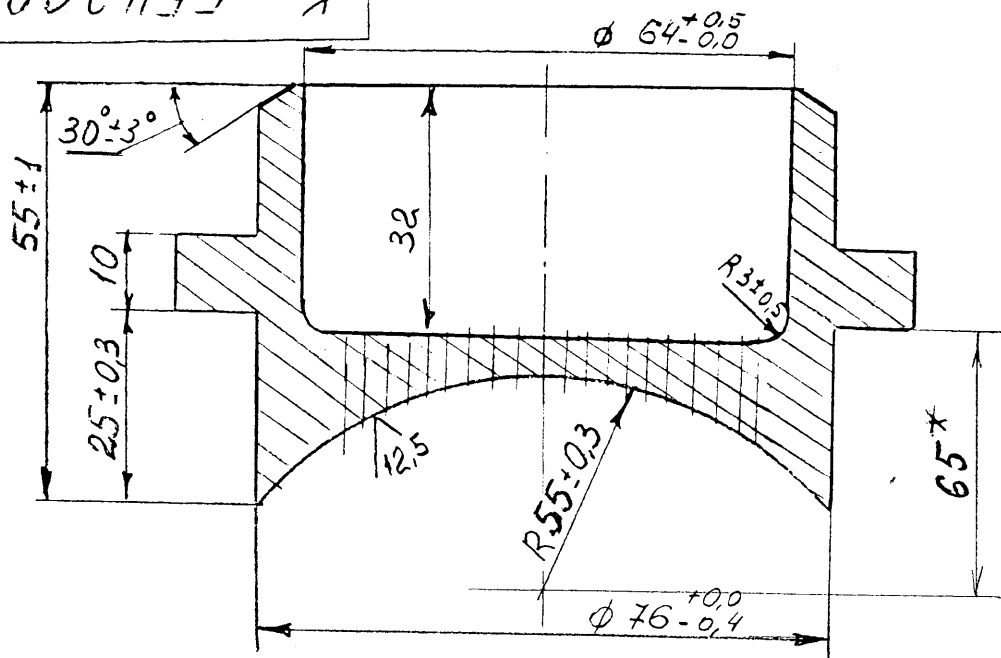

Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT12}{2}$

Согласован
СКТБ ВКТ Мосэнерго

Сидорова А.Р. копия верно. Рязань

Котел ТМ-104
Пароохладитель II ст.

N^o K-554862

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
	Разроб	Стариков		
	Проверил	Переломо		
	Н. контр	Переломо		
	Рук. груп	Вакуленко		
	утв	Белый		

Форсунка

Крыс В 100 ГОСТ 2590-71
12x14 мм ГОСТ 20072-74

Num	Macca	M-8
11	0,91	1:1
Num	Macca	M-8

Т К 3
котел ТМ-104.

Room 44