
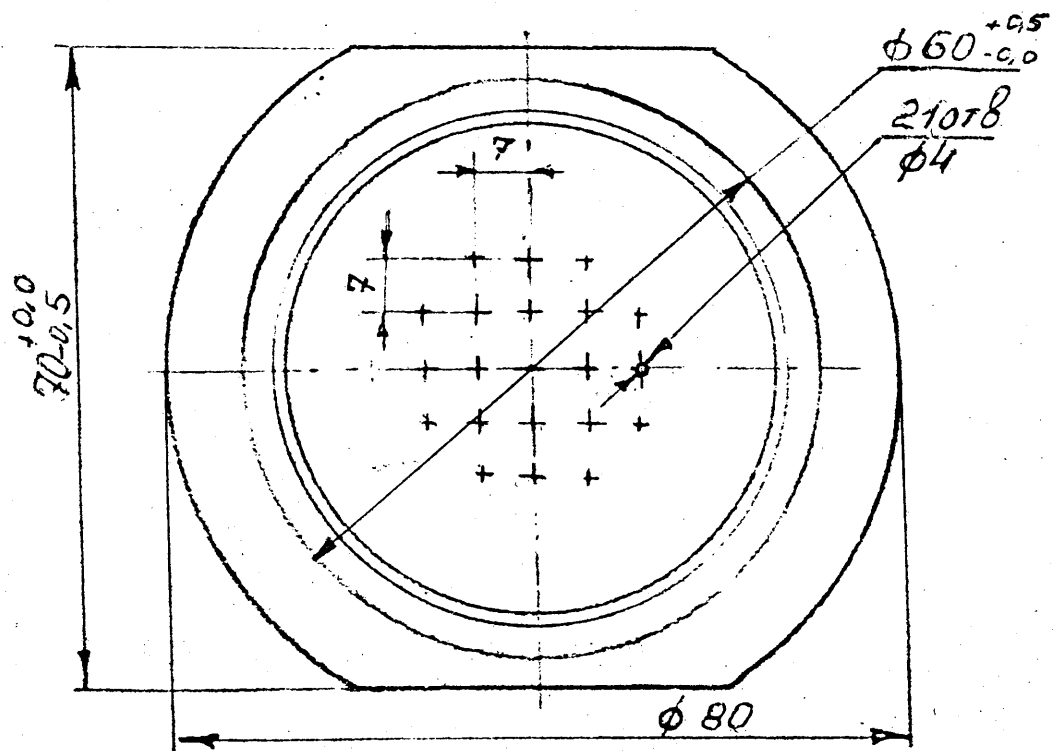


25/11

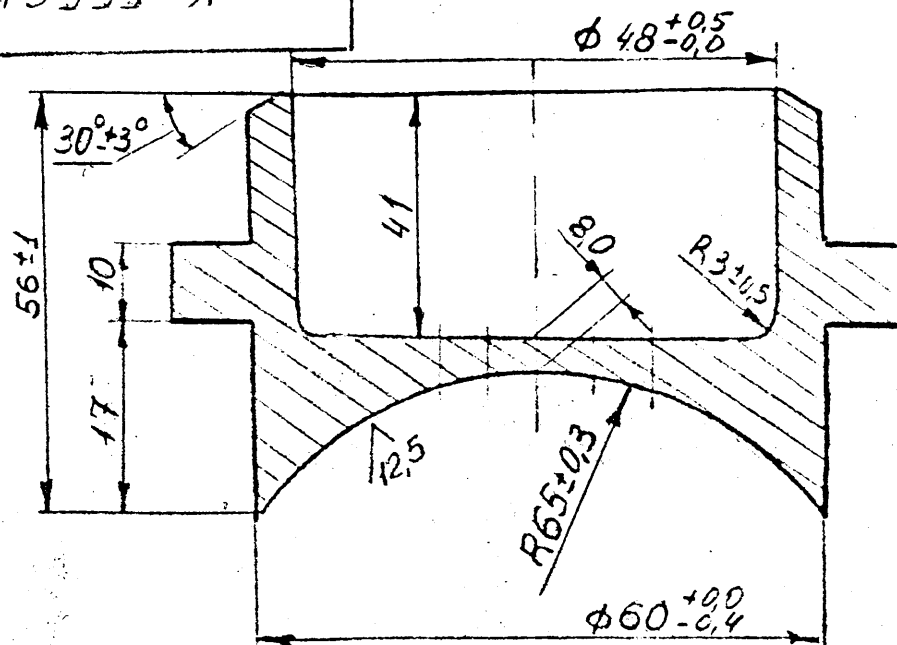

Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm \frac{IT_{12}}{2}$

Секрет  
СКТБ БКТ МОСЭНЕРГО

Сидоров АА хотел верно

Котел ТМ-104  
Пароохладитель III ст.

K-555643

Изм. 1 м	Второй	Второй	Второй
Класс	Средний		
Второй	Второй		
Н. К. К.	Второй		
Р. К. К.	Второй		
Кл. К.	Второй		

Фурсунка  
(подробности III)

КР 42 В 150 ГОСТ 2530-71  
12X1M9 ГОСТ 20072-74

ALM	HQCO	M-5
1	0,6	1:1
ALM	HQCO	

TK3