

Установка бобышки на трубопроводе

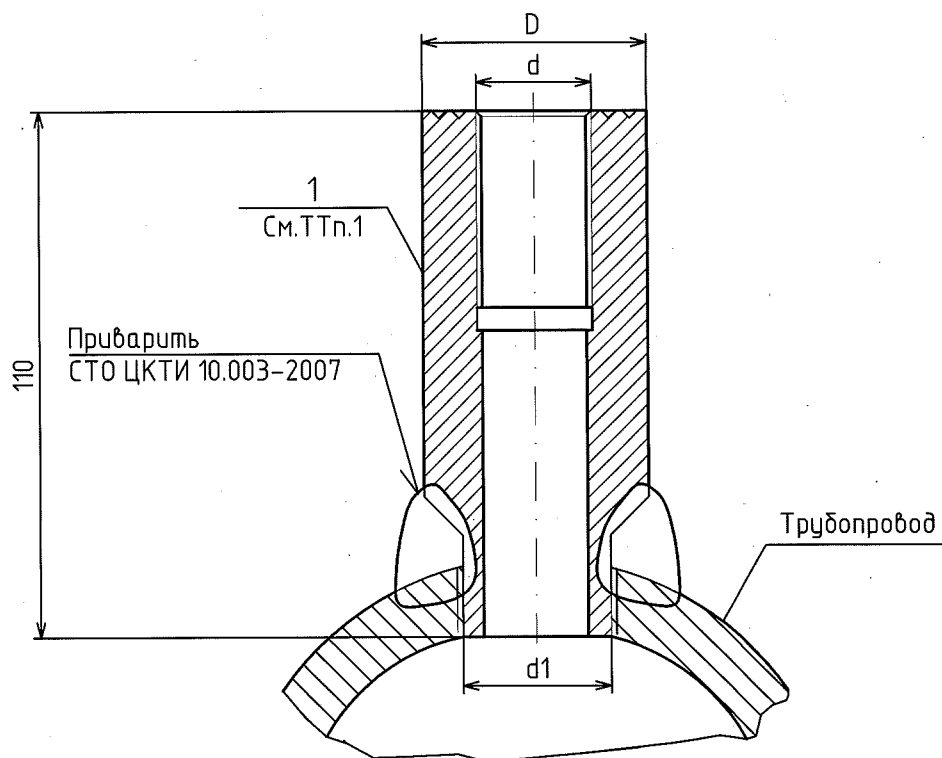


Таблица модификаций

Тип	d мм	D мм	d1 мм
05 СТО ЦКТИ 530.02-2009	M33x2,0	57	18

Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Бобышка 05 СТО ЦКТИ 530.02-2009	1	
	сталь 12Х1МФ ГОСТ 20072-74		

1 Способы сварки и сварочные материалы принять по СТО ЦКТИ 10.003-2007 и РД 153-34.1-003-01.
Контроль качества сварных соединений вести по ПБ 10-573-03 и РД 153-34.1-003-01.

ЗАО «ПИЦ УралТЭП»
Технический архив

SG244R.M5.AK0001

Лист
3.7

Инв. № подл. 176
Погр. и дата
Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата